


단 면 도

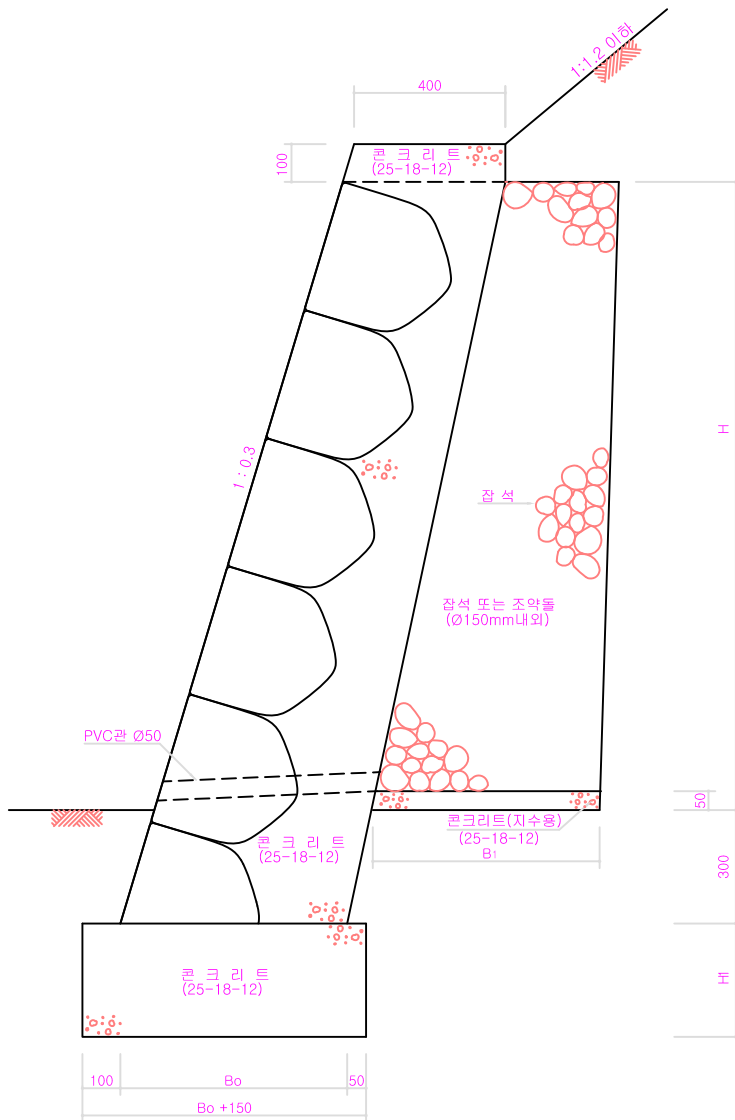

치 수 표

구 분	H	Bo	H ₁	B ₁	지 반 조 건	비 고
1-1 호	0~2,000	400	150	400	암, 자갈 또는	지반 지지력
1-2 호	2,001~3,000	500	150	400	모래 섞인 자갈층	392 kN/m ² 이상
2-1 호	0~2,000	500	200	600	모래층, 경질점토	지반 지지력
2-2 호	2,001~3,000	600	200	600	이와 유사한 토질	196~392 kN/m ²
3-1 호	0~2,000	600	300	600	1,2호의 토질을	지반 지지력
3-2 호	2,001~3,000	700	300	600	제외한 기타의 토질 (연약지반)	196 kN/m ² 이상

수 량 표

구 분	규 격	단위	수 량 (1m ³ 당)						비 고
			1-1 호	1-2 호	2-1 호	2-2 호	3-1 호	3-2 호	
캔 돌	25x25x35cm	개	17	17	17	17	17	17	
자갈	Ø150mm내외	m ³	0.30	0.32	0.39	0.41	0.39	0.41	자갈 또는 조약돌
뒷채움콘크리트	25-18-12	"	0.21	0.26	0.26	0.31	0.31	0.36	
기초 콘크리트	"	"	0.0825	0.0975	0.13	0.15	0.225	0.255	1m당
지수 콘크리트	"	"	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	"
상단 콘크리트	"	"	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	"
흙눈 모르타르	1 : 3	"	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	흙눈크기9~12mm
거꾸 집	합판 6회	m ²	0.50	0.50	0.60	0.60	0.80	0.80	1m당
P.V.C 관	Ø50mm	m	0.20	0.23	0.23	0.25	0.25	0.28	

※ 주 기 록

주택건설 등에 관한 규칙에 의할 경우

1. 비탈면 아랫부분에 옹벽이 있는 경우에는 그 옹벽과 비탈면 사이에 너비 1미터이상의 단을 만들 것
2. 비탈면 윗부분에 옹벽이 있는 경우에는 그 옹벽과 비탈면 사이에 너비 1.5미터이상으로서 당해 옹벽 높이의 2분의 1 이상에 해당하는 너비의 단을 만들 것

캔돌쌓기

None

DC_03_001_00

제 정

2012.06