



## 소켓 상세도

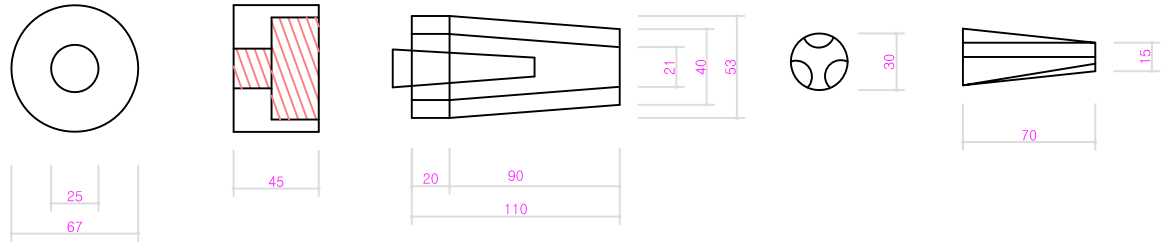


## 스플라이스(Ø25x1,070)상세도

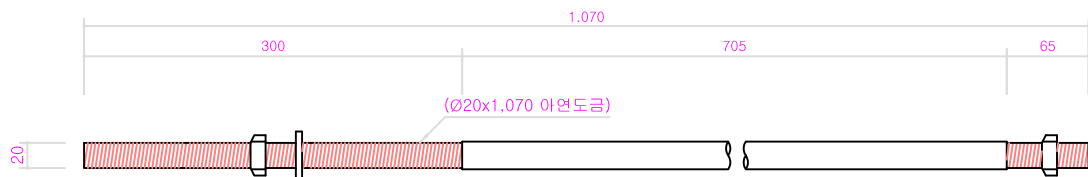

## 상세 "A"

단 부 지 주  
(150x150x5)

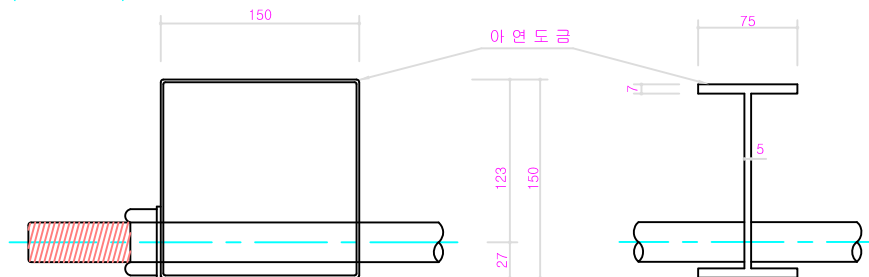

## 상세 "B"

중 간 지 주  
(150x75x5x7)

아연도금케이블단면  
(Ø18,7x3EA)



## 수 량 표

(50 SPAN, 100m당)

| 구 분       | 규 격                | 단위 | 수 량    | 비 고      |
|-----------|--------------------|----|--------|----------|
| H 받 지 주   | H-150x75x5x7x3,500 | EA | 49     | 아연도금     |
| 단 부 지 주   | □ 150x150x5x7,300  | EA | 2      | 아연도금     |
| P.V.C 코팅망 | #8x58x58           | m² | 300    | P.V.C 코팅 |
| P.V.C 코팅선 | #8                 | m  | 250    | P.V.C 코팅 |
| 케 이 블     | Ø18, 7x3EA         | m  | 1,000  | 아연도금     |
| 스플라이스     | Ø25x1,070          | EA | 20     | 아연도금     |
| 소 켓       | Ø25                | EA | 20     | 아연도금     |
| 콘 크 리 트   | 25-18-8            | m³ | 10.045 |          |
| 거 무 집     | 합판 6회              | m² | 70.14  |          |

### ※ 주 기 ※

1. 암절취 높이가 6m이상인 경우 낙석방지철책 설치
2. 6m이하 구간이라도 낙석피해가 우려된다고 판단시 설치
3. 유지관리 및 케이블의 장력 유지를 위해 최대 100m마다 단부지주를 설치하되, 설치구간이 100m를 넘는 경우 단부지주는 설치연장에 따라 60~100m마다 등간격으로 조정 설치

### 낙 석 방 지 철 책 (H형강 지주식)

None DC\_03\_099\_00

제 정 2012.06