


정면도

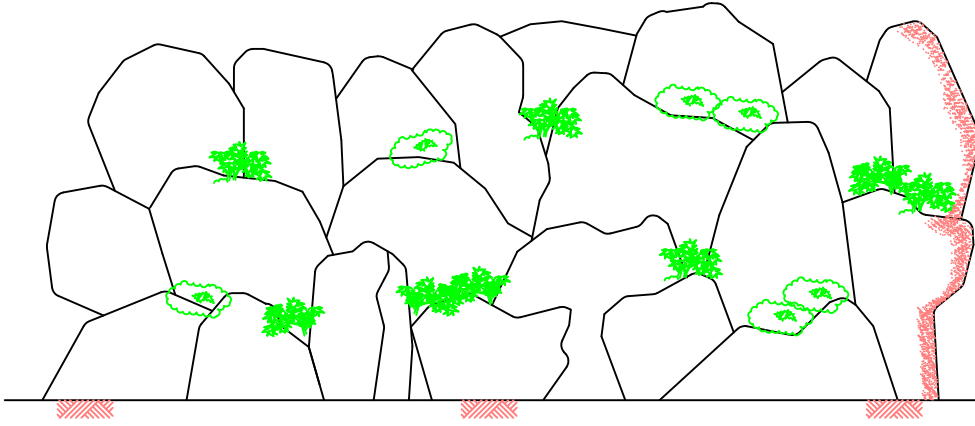

※ 주 기 ※

파쇄암 및 가공 조경석쌓기

None


DC_03_004_00

제 정

2012.06

단면도(1)

(H-1.50m이하)

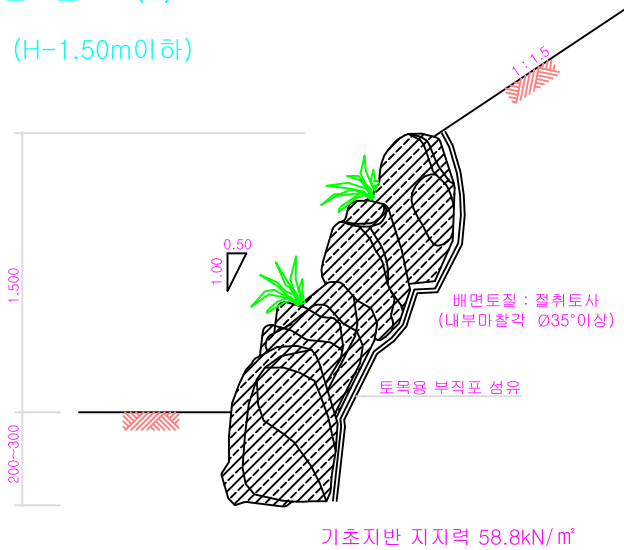

수량표

					(1㎡당)
구 분	규 격	단 위	수 량	비 고	
파 쇄 암	80x80x80cm	ton	1.344	공극률 70% 적용 기초근입깊이 포함	
무 닉 조 경 석	40X60X50cm	ton	1.050	공극률 70% 적용 기초근입깊이 포함	
토목용부직포섬유	인장강도 34.3kN/m 중량 300g/㎡	㎡	1.118		
사 이 목	회 양 목	0.3x0.3	주	2	
	자 산 출	0.3x0.3	주	2	
	초 화 류	2년생	주	4	꽃나리 등

※ 주 기 ※

1. 재료는 암질비(R.Q.D)70%이상의 보통암 이상의 강도를 가진것 이어야 함.
2. 기초 파쇄암은 H가 1.0~1.5m인 경우에는 기초근입깊이를 30cm, 1m 미만인 경우에는 20cm로 함.
3. 쌓기 전면구배는 1:0.50이상을 유지하여야 함.
4. 아랫단과 윗단을 서로 엇갈리게 쌓아야 하며 골쌓기가 되지 않도록 하고 인접돌과 서로 맞물림(INTER-LOCKING)이 되도록 쌓아야 함.
5. 기초지반의 지지력이 요구 허용지지력 이상이 되는지를 확인하고 그렇지 않은 경우에는 설계변경 하여야 함.
6. 사이목은 설치지역의 기후 및 지구특성에 따라 다양한 종류의 사이목 식재가 가능하며, 지반이 건조하여 사이목 고사가 우려되는 경우 건조에 강한 초화류를 식재할 수 있다.
7. 옹벽 상단 녹지에 교목을 식재하는 경우 교목식재가 가능하도록 최소한의 녹지 폭을 확보하여 옹벽을 시공한다.

※ 주 기 ※

주택건설 등에 관한 규칙에 의할 경우

1. 비탈면 아랫부분에 옹벽이 있는 경우에는 그 옹벽과 비탈면 사이에 너비 1미터이상의 단을 만들 것
2. 비탈면 윗부분에 옹벽이 있는 경우에는 그 옹벽과 비탈면 사이에 너비 1.5미터이상으로서 당해 옹벽 높이의 2분의 1이상에 해당하는 너비의 단을 만들 것

파쇄암 및 가공 조경석쌓기

None

DC_03_005_00

제 정

2012.06