



단 면 도(H-3.00~4.50m이하)

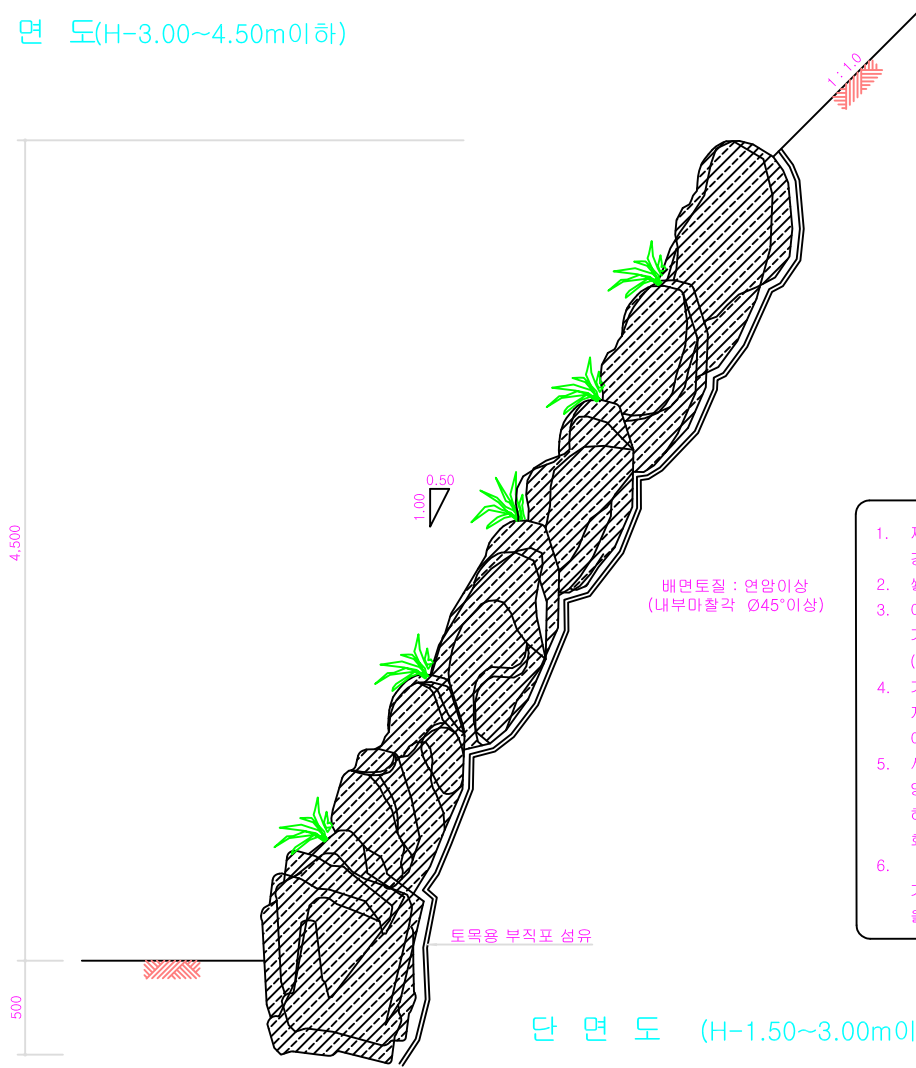

- ※ 주 기 ※
1. 재질은 암질비(R.Q.D)70%이상의 보통암 이상의 강도를 가진것 이어야 함.
 2. 쌓기 전면구배는 1:0.5이상을 유지하여야 함.
 3. 아랫단과 윗단을 서로 엇갈리게 쌓아야 하며 골쌓기가 되지 않도록 하고 인접돌과 서로 맞물림 (INTER-LOCKING)이 되도록 쌓아야 함.
 4. 기초지반의 지지력이 요구 허용지지력 이상이 되는 지를 확인하고 그렇지 않은 경우에는 설계변경 하여야 함.
 5. 사이목은 설치지역의 기후 및 지구특성에 따라 다양한 종류의 사이목 식재가 가능하며, 지반이 건조하여 사이목 고사가 우려되는 경우 건조에 강한 초화류를 식재할수 있다.
 6. 옹벽 상단 녹지에 교목을 식재하는 경우 교목식재가 가능하도록 최소한의 녹지 폭을 확보하여 옹벽을 제공한다.

단 면 도 (H-1.50~3.00m이하)

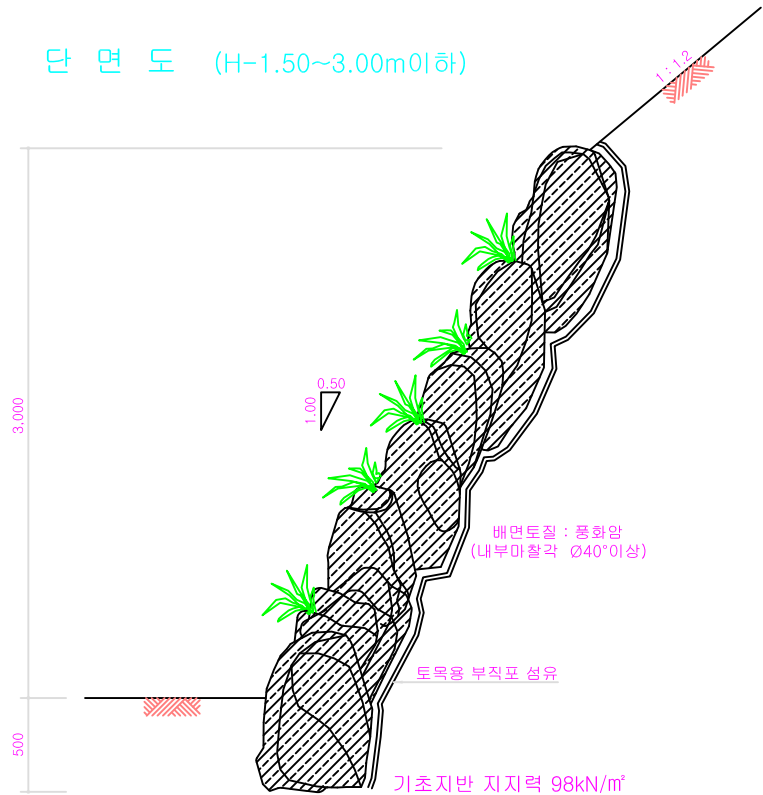

※ 주 기 ※

주택건설 등에 관한 규칙에 의할 경우

1. 비탈면 아랫부분에 옹벽이 있는 경우에는 그 옹벽과 비탈면 사이에 너비 1미터이상의 단을 만들 것
2. 비탈면 윗부분에 옹벽이 있는 경우에는 그 옹벽과 비탈면 사이에 너비 1.5미터이상으로서 당해 옹벽 높이의 2분의 1 이상에 해당하는 너비의 단을 만들 것

파쇄암 및 가공 조경석쌓기

None DC_03_006_00

제 정 2012.06