



보표준도에 제시된 제품(방법)은 실시할게서 못서비 기초금액 산출을 위해 잠정 제시된 도면이므로 시공전 실시설계 당시의 검토 자료 등과 상호 비교검토하여 발주청(감독관)과 사전 협의 후 계획 금액, 성능 등이 동등 이상인 제품(방법)으로 변경 적용할 수 있음.

SECTION A - A'

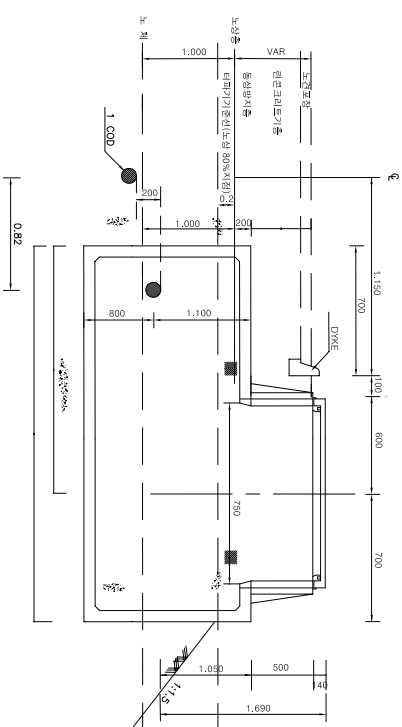

의아투파기

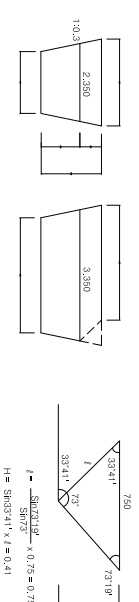


공 종	신 출 륜 기	단위함량 (단위:kg)
1. 중기 토사(파기)	(28.85×3.35)/2×(2.60+2.35)/2×0.41=5.14	9.81
2. 구조물층 채적	(3.35×2.70)/2×(2.35+1.70)/2×0.09=0.67	
3. 토사(파기)하기 (열매치기)	2.81×1×1.5	3.46
4. 잔토	9.81-3.46	6.35
	3.46	3.46


인공설치도(2) B TYPE

본 표준도에 제시된 제법(구법)은 실시설계시 공사비 기초금액 산출을 위해 잠정 제시된 도면이므로 시공전 실시설계 당시의 검토, 자료 등과 상호 비교검토하여 발주청(감독관)과 사전 협의 후 제정, 규칙, 성능 등이 동등 이상인 제법(구법)으로 변경 적용할 수 있음.


절 토 부 (L형 측구 위 구간)

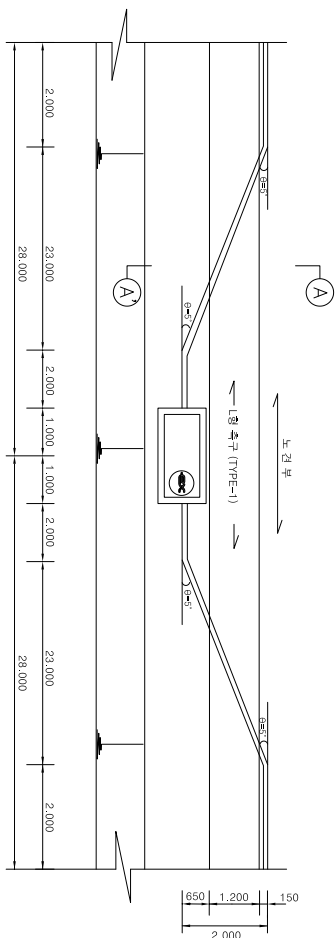

종 단 면 도

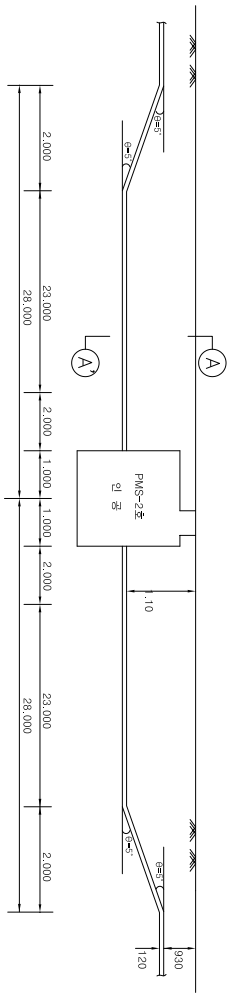


SECTION A - A'

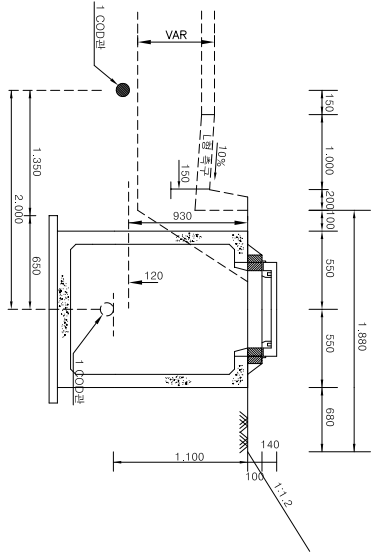


인공설치도(3) C TYPE

본 표준도에 제시된 제형(구법)은 실시설계시 공사비 기초금액 산출을 위해 잠정 제시된 도면이므로 시공전 실시설계 당시의 검토, 자료 등과 상호 비교검토하여 변주형(간독판)과 사지 형의 후 제형, 규격, 성능 등이 동등 이상인 제형(구법)으로 변경 적용할 수 있음.


절 토 부 (L-2형 측구 뒤 구간)

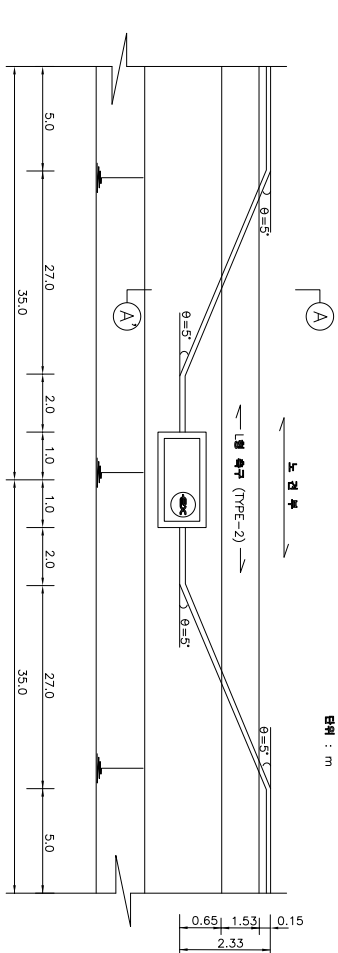

종 단 면 도

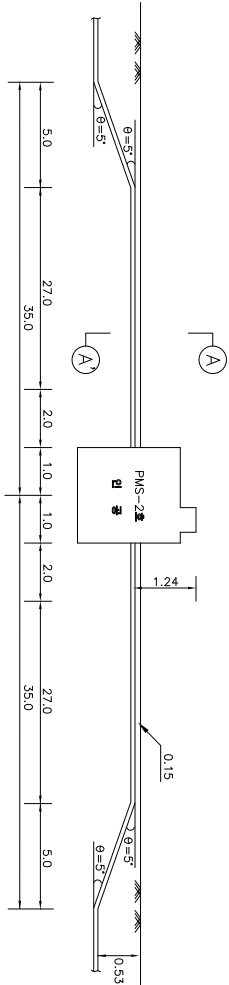

SECTION A - A'

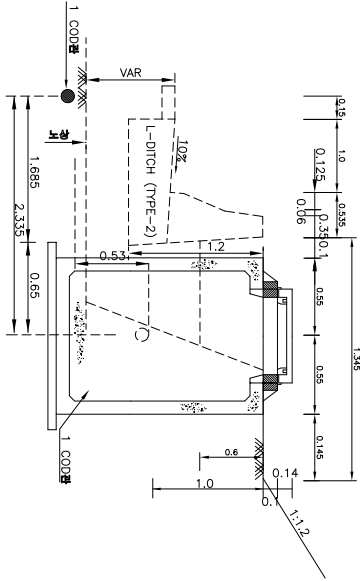


PVC관 선시공도


본 표준도에 제시된 제형(구법)은 실시설계서 공시된 기초금액 산출을 위해 잠정 제시된 도면이므로 시공전 실시설계 당시의 검토, 자료 등과 상호 비교검토하여 변경사항(간동관)과 사차 형의 후 제정, 규칙,성능 등이 동등 이상인 제형(구법)으로 변경 적용할 수 있음.

터널입, 출구부 PVC관 선시공도
(주관로 방향)

평면도

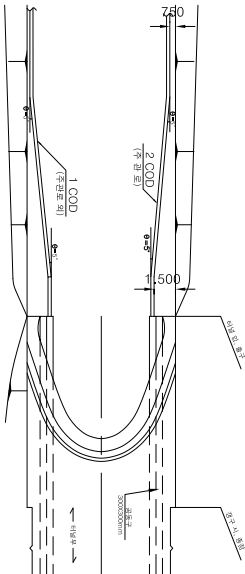


0 주관로 공동구 횡단면도




터널입, 출구부 PVC관 선시공도
(주관로 방향 외)

평면도

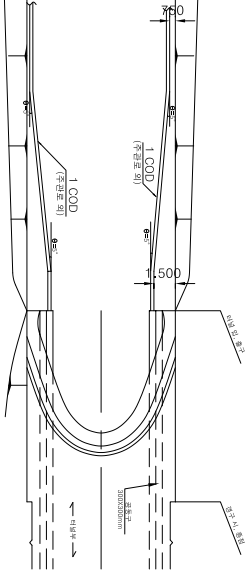


0 주관로 외 공동구 횡단면도



NOTE
-터널 입,출구 시공시 터널 공동구의 토공부와의 연결부분은 선시공 (주관로:PVC관 150mmX2, 주관로외:150mmX1)이 이루어 지도록 한다.


0 주관로 콘크리트 상세도

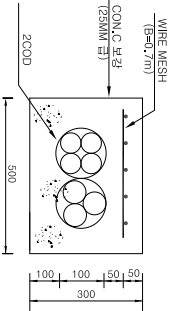

보호 CON'C 재료표

구	종	수	량
보호 CON'C	φ25mm급, tck=210Kg/㎡	0.14㎡	
합판 거푸집	6회 사용	0.6㎡	
WIRE MESH	#8.4-100X100	0.5㎡	

0 주관로 외 콘크리트 상세도



보호 CON'C 재료표


구	종	수	량
보호 CON'C	φ25mm급, tck=210Kg/㎡	0.11㎡	
합판 거푸집	6회 사용	0.6㎡	
WIRE MESH	#8.4-100X100	0.4㎡	

교량부 관로 설치도 (2)
(날개벽+방음벽)


본 표준도에 제시된 제형(구법)은 실시상에서 공사비 기초금액 산출을 위해 정장 제시된 도면이므로 시공전 실시상계 당사의 검토, 자료 등과 상충 비 교감(특히)이 발생할(간혹)과 사지 합의 후 제정, 규칙,성능 등이 동등 이상인 제형(구법)으로 변경 적용할 수 있음.

1 COD 교량 날개벽 ~ 방음벽 관로 설치도

[교량(날개벽) ~ 방음벽 구간 첩하 대책용 PULL BOX 설치]

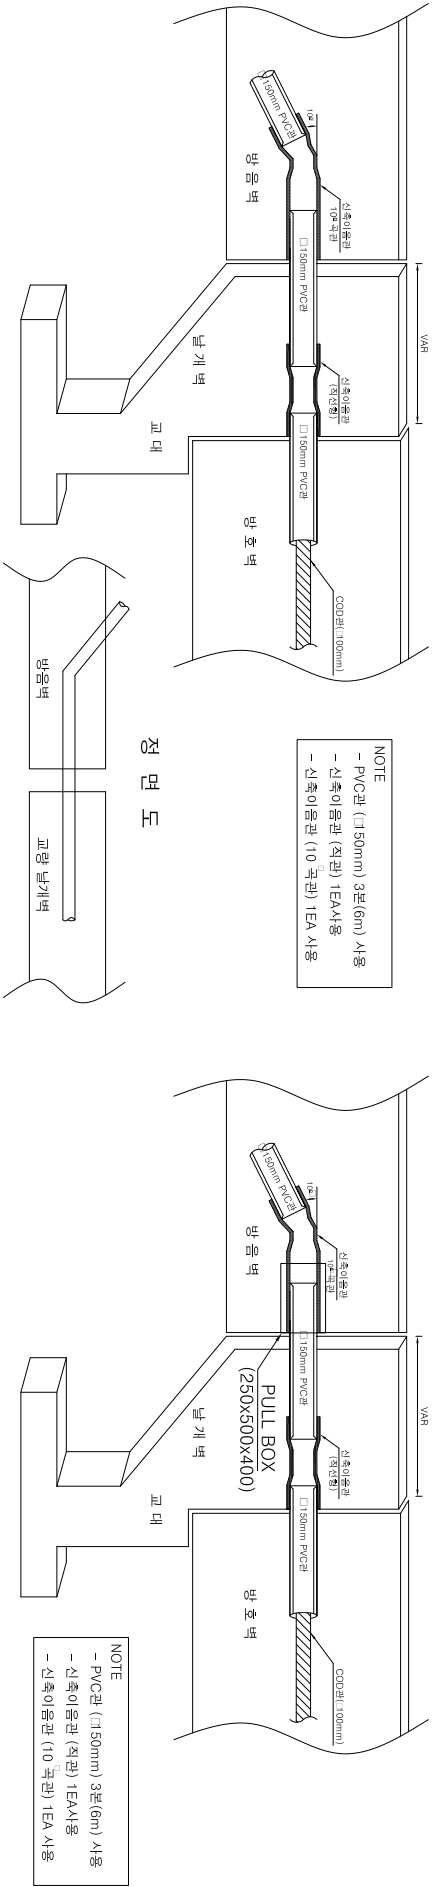


교량(날개벽) ~ 방음벽 구간 첩하 대책용 PULL BOX[250X500X400]

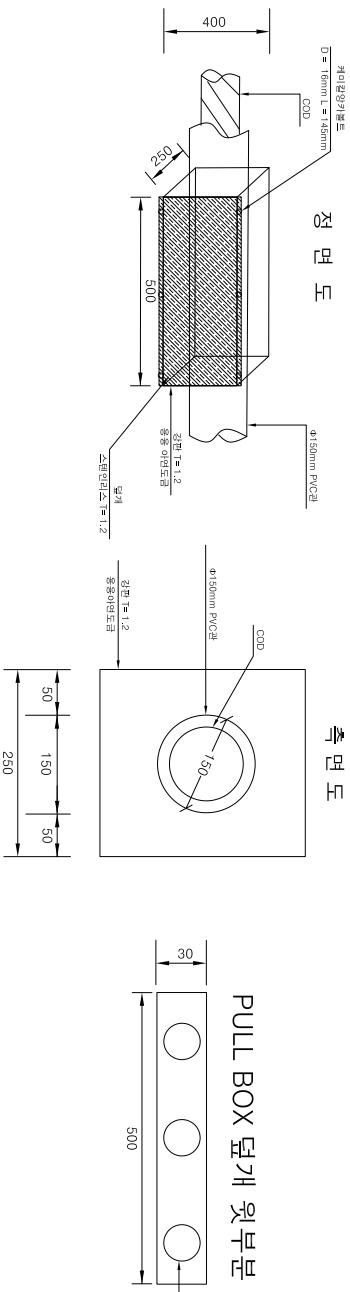


교량 방호벽 설치도 (1) (폴박스)

본 표준도에 제시된 제형(구법)은 설치설계시 공사비 기초금액 산출을 위해 정정 제시된 도면이므로 시공전 설치설계 당시의 검토, 자료 등과 상충 비교검토하여 발주청(감독관)과 사전 협의 후 제형, 규격, 성능 등이 동등 이상인 제형(구법)으로 변경 적용할 수 있음.

방호벽 단면도 (일반)

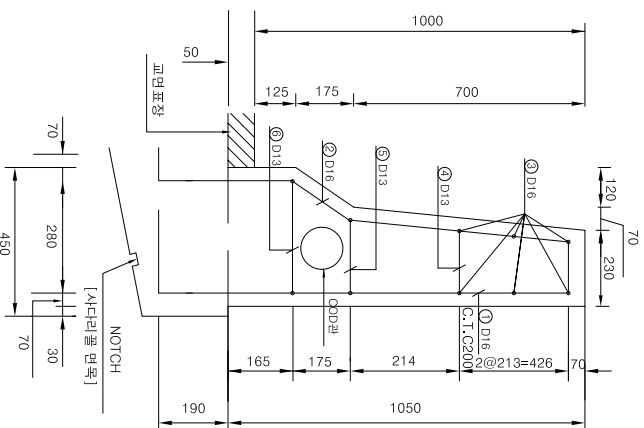

폴박스 설치 방호벽 단면도
1 COD(Φ 100)

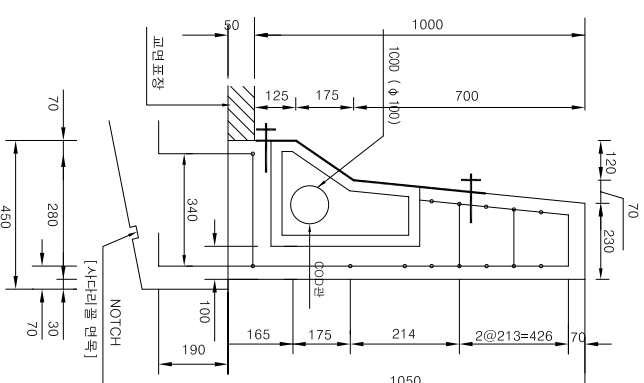

주) 폴박스 설치위치에서는 수평철근 추가
H19, L=2m

구분	종류	단위	수량
셋트양카	[3 / 4]" x 150 [STS] 설치	개	6
Cover (스텐인리스 t=1.2mm)		개	1
폴박스	스텐인리스 (SUS) (500 x 450 x 320 x 1.2t)	개	1
각재	4.5x4.5x45	개	1


- 주의사항
1. 폴박스 설치 위치에는 반드시 수평철근 보강
 2. 교량방호벽 철근 시공시 관로 및 폴박스 등시 시공
 3. 단개는 교량방호벽 선형대로 제작 설치
 4. 폴박스 문은 별도로 없으며 덮개로 대체

본 표준도에 제시된 제품(군별)은 실시설계시 공사가 기초금액 산출을 위해 점정 제시된 도면이므로 시공전 실시설계 당시의 검토 자료 등과 상호 비교검토하여 발주청(감독관)과 사전 협의 후 제철, 구결, 성능 등이 동등 이상인 제품(군별)으로 변경 적용할 수 있음.

문자표(4)


H=1.27 (기계타설)

旱
旱
旱

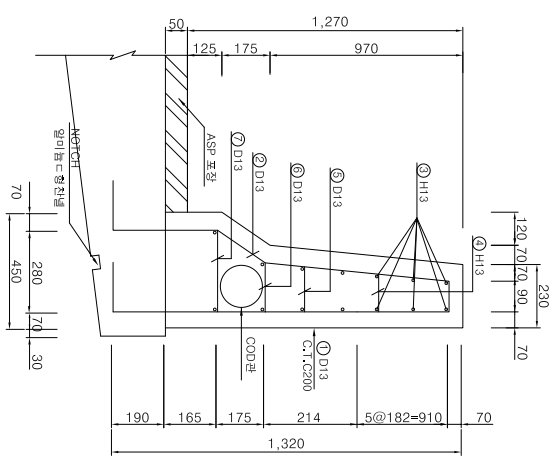

교량부 가드레일
(파손표-정토부 관문 포설시)

본 표준도에 제시된 제품(공법)은 실시설계시 공사비 기초금액 산출을 위해 잠정 제시된 도면이므로 시공전 실시설계 당시의 검토 자료 등과 상호 비교검토하여 발주청(감독관)과 사전 협의 후 제철, 구경, 성능 등이 동등 이상인 제품(공법)으로 변경 적용할 수 있음.

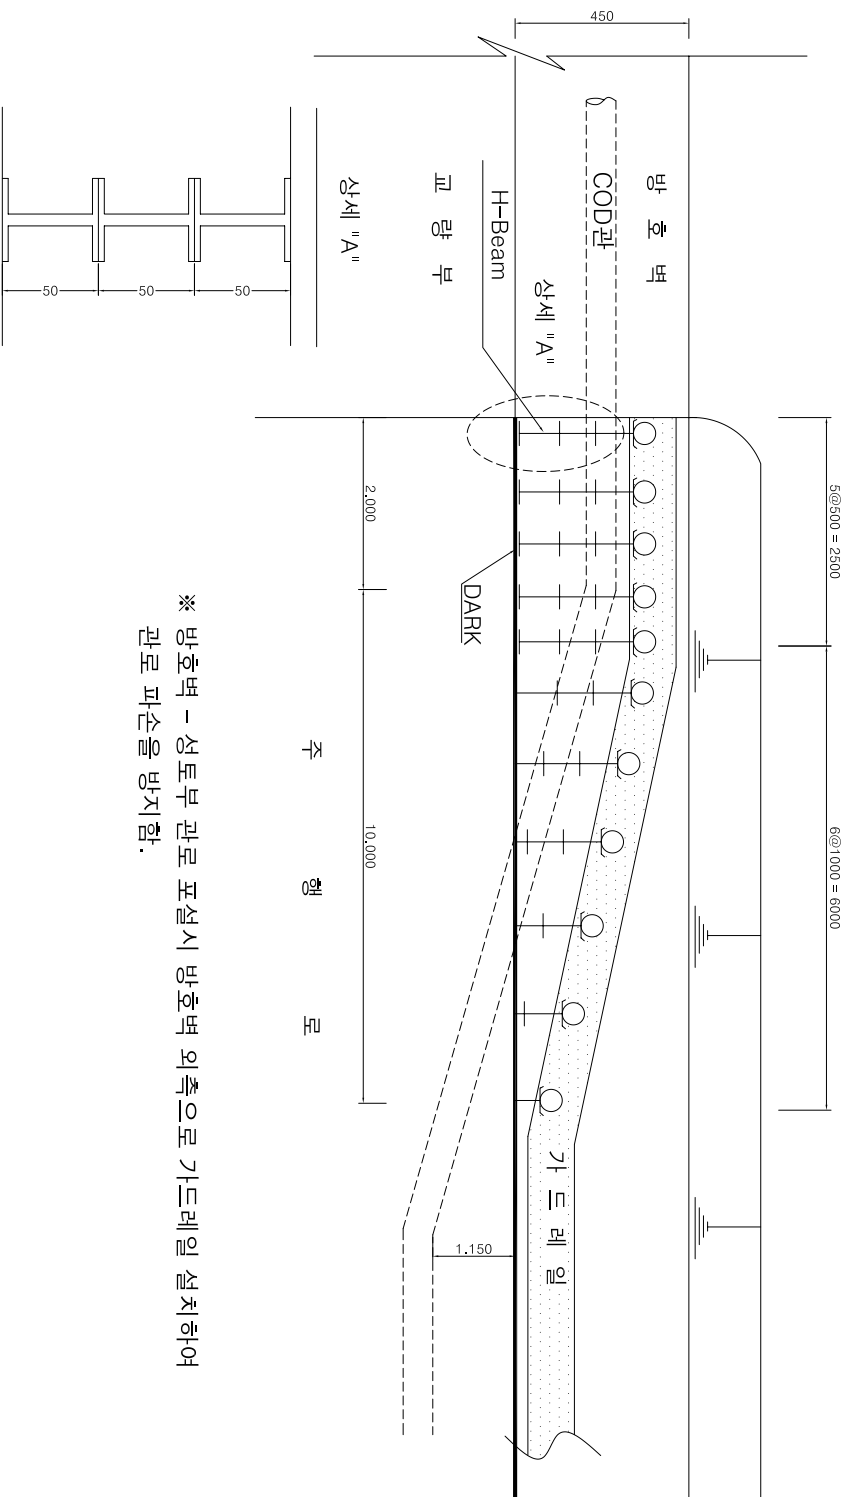

※ 방호벽 - 성토부 관로 포설시 방호벽 외측으로 가드레일 설치하여 관로 파손을 방지함.